


Daikin FVA71A/RZAG71NV1

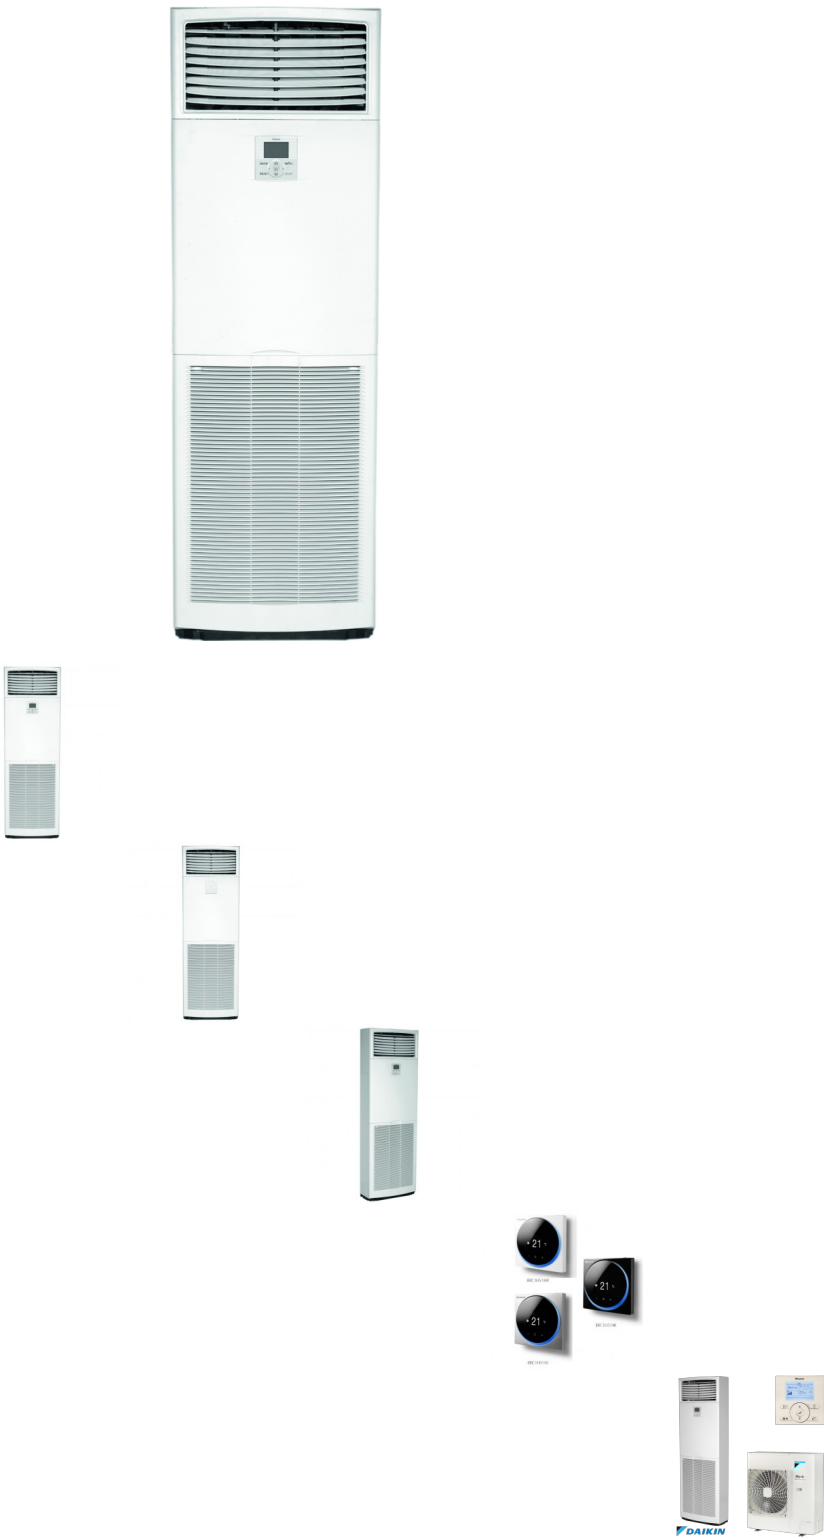

?????????: ??? ?????????????? ?????
????

????????? : Daikin FVA71A/RZAG71NV1

2873 €

[????? ?? ??????? ?? ? ? ??????](#)

?????????????Daikin

?????????

????????????? Daikin INVERTER R- 32 ????? ALPHA FVA71A/RZAG71NY1 BRC1H51K/S/W

- התקנת המערכת חייבת להיעשות על ידי מתקן מוסמך. יש להקפיד על כללי הבטיחות הנלווים למכשיר.
- התקנת המערכת חייבת להיעשות על ידי מתקן מוסמך. יש להקפיד על כללי הבטיחות הנלווים למכשיר. R-32 Bluevolution
- התקנת המערכת חייבת להיעשות על ידי מתקן מוסמך. יש להקפיד על כללי הבטיחות הנלווים למכשיר. R-410A
- התקנת המערכת חייבת להיעשות על ידי מתקן מוסמך. יש להקפיד על כללי הבטיחות הנלווים למכשיר. BRC1E\BRC1H
- התקנת המערכת חייבת להיעשות על ידי מתקן מוסמך. יש להקפיד על כללי הבטיחות הנלווים למכשיר. R-32 ??? R-410A

????????????????

❏ ??? - BTU: 23.200

❏ ??? - ?????????? ?????: A++

❏ SEER: 6.81

????????? ????. M?????(mm): 1.850/600/270
????? ?????? ????.??????: 55 dB

❏ ?????? - BTU: 25.590

❏ ?????? - ?????????? ?????: A +

❏ SCOP: 4.05

????????? ????. M?????(mm): 990/940/320
????? ?????? ????.??????: 65 dB

?????? ???????

??? ??????? ?????????????? ?? ? ? ?????? ??????.