


Daikin FVA71A/RZAG71NY1

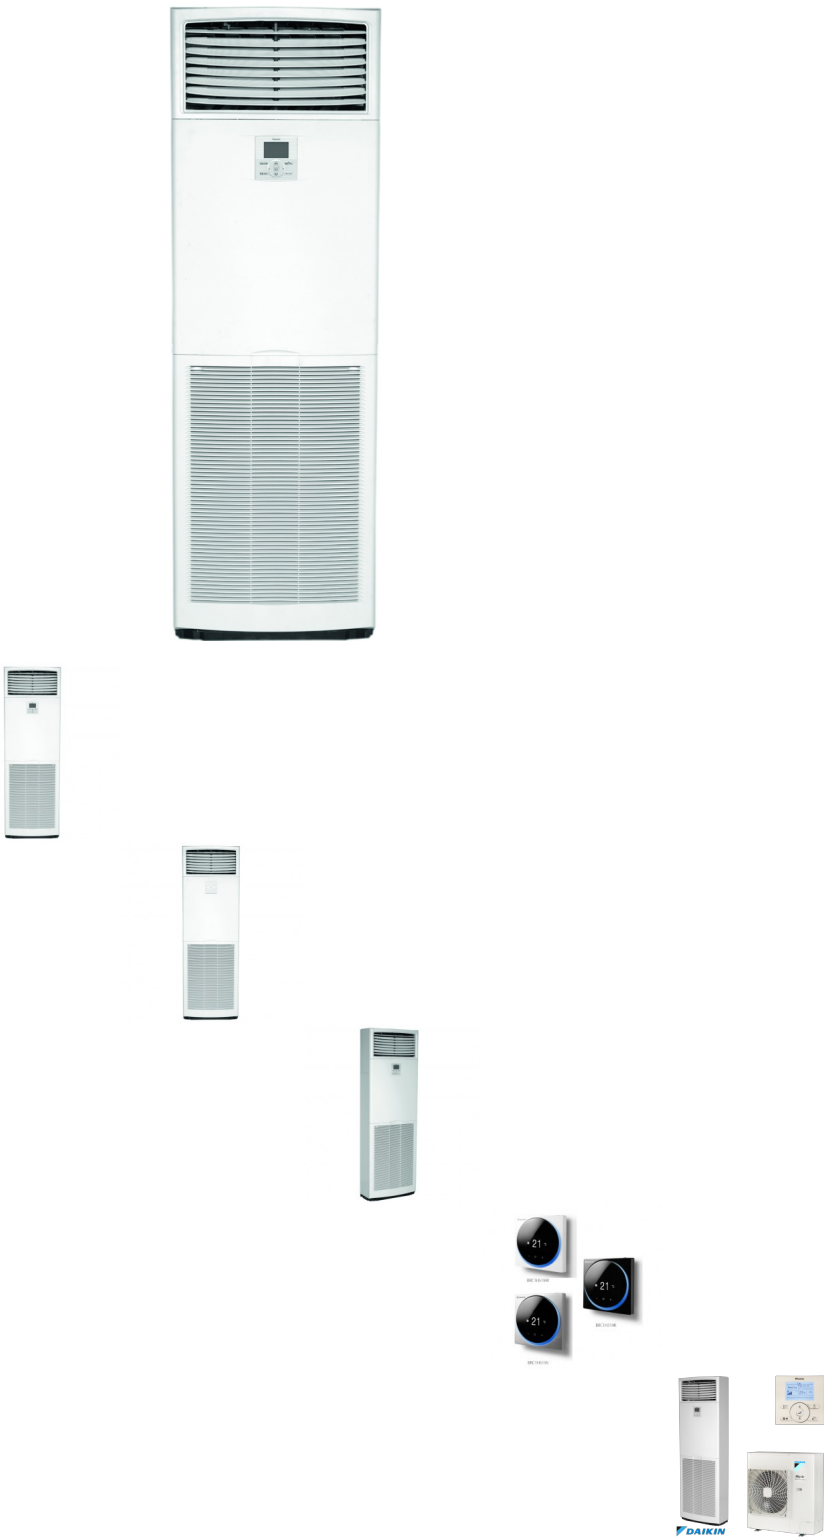

?????????: ??? ?????????????? ?????
????

????????? : Daikin FVA71A/RZAG71NY1

3040 €

[????? ?? ??????? ?? ? ? ??????](#)

?????????????Daikin

?????????

????????????? Daikin INVERTER R- 32 ????? ALPHA FVA71A/RZAG71NY1 BRC1H51K/S/W

- התקנת המערכת חייבת להתבצע על ידי טכנאי מוסמכים. יש להקפיד על כללי הבטיחות הנלווים למכשיר.
- התקנת המערכת חייבת להתבצע על ידי טכנאי מוסמכים. יש להקפיד על כללי הבטיחות הנלווים למכשיר. R-32 Bluevolution התקנת המערכת חייבת להתבצע על ידי טכנאי מוסמכים. יש להקפיד על כללי הבטיחות הנלווים למכשיר. R-410A. התקנת המערכת חייבת להתבצע על ידי טכנאי מוסמכים. יש להקפיד על כללי הבטיחות הנלווים למכשיר.
- התקנת המערכת חייבת להתבצע על ידי טכנאי מוסמכים. יש להקפיד על כללי הבטיחות הנלווים למכשיר. R-32 Bluevolution התקנת המערכת חייבת להתבצע על ידי טכנאי מוסמכים. יש להקפיד על כללי הבטיחות הנלווים למכשיר.
- התקנת המערכת חייבת להתבצע על ידי טכנאי מוסמכים. יש להקפיד על כללי הבטיחות הנלווים למכשיר. R-32 Bluevolution התקנת המערכת חייבת להתבצע על ידי טכנאי מוסמכים. יש להקפיד על כללי הבטיחות הנלווים למכשיר.
- התקנת המערכת חייבת להתבצע על ידי טכנאי מוסמכים. יש להקפיד על כללי הבטיחות הנלווים למכשיר. R-32 Bluevolution התקנת המערכת חייבת להתבצע על ידי טכנאי מוסמכים. יש להקפיד על כללי הבטיחות הנלווים למכשיר.

????????????????

❏ ???? - BTU: 23.200

❏ ???? - ??????????? ?????: A++

❏ SEER: 6.81

??????????? ????. M??????(mm): 1.850/600/270
?????? ??????? ?????.?????????: 55 dB

❏ ???????? - BTU: 25.590

❏ ???????? - ???????????? ?????: A +

❏ SCOP: 4.05

??????????? ????. M??????(mm): 990/940/320
?????? ??????? ?????.?????????: 65 dB

?????? ???????

??? ?????????? ?????????????? ?? ? ? ?????? ??????.